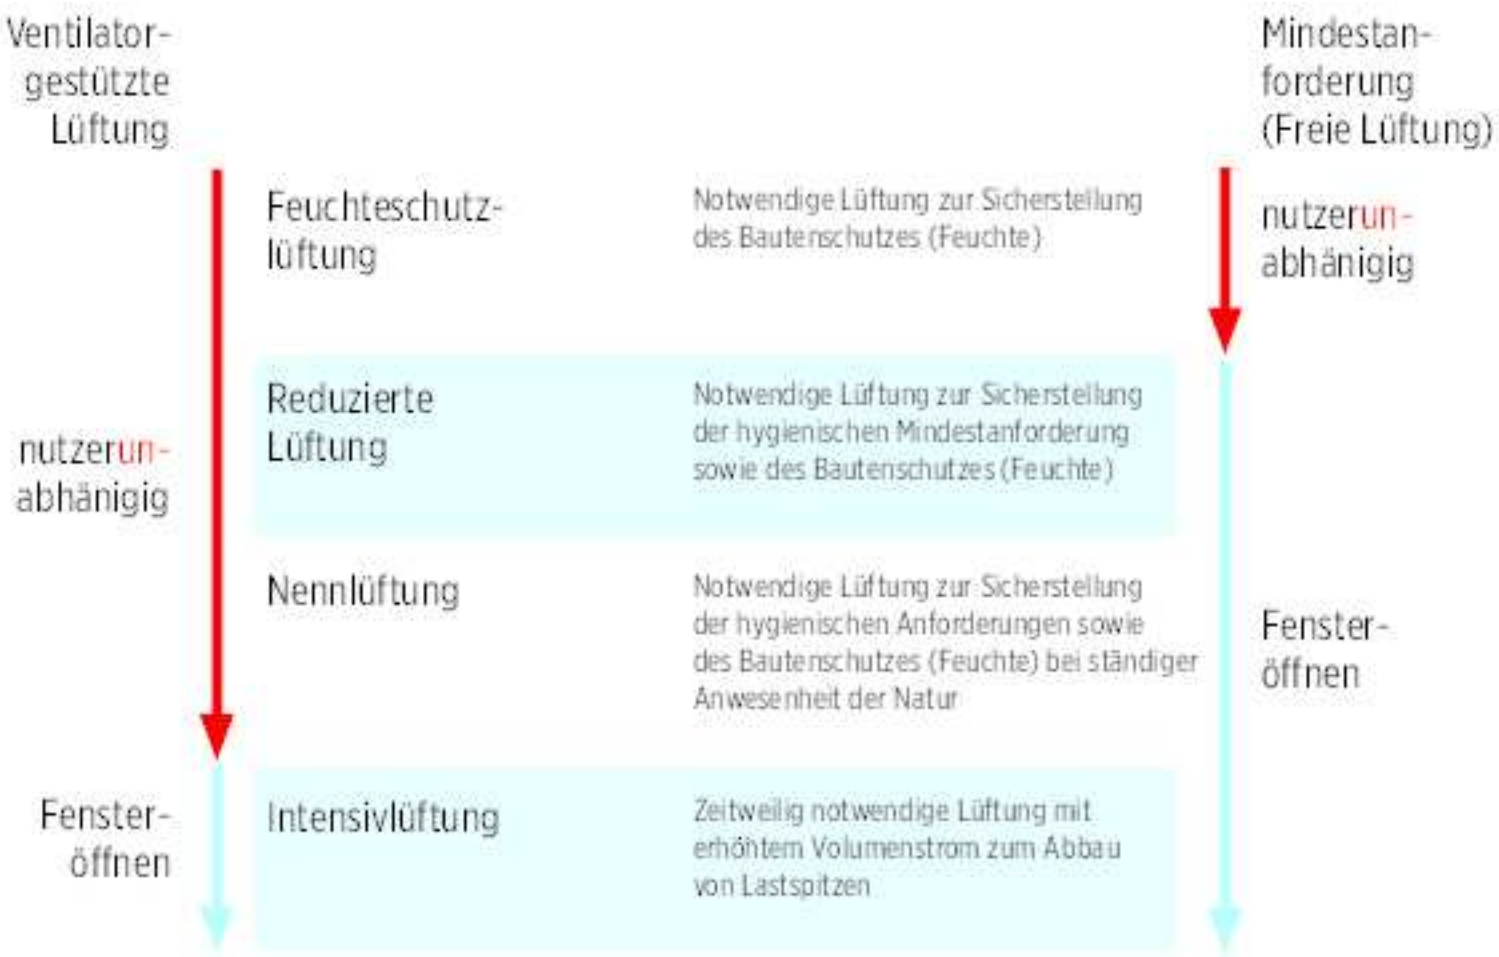
Ventilator-gestützte Lüftung
Mindestan-forderung (Freie Lüftung)
Feuchteschutz-lüftung
Notwendige Lüftung zur Sicherstellung des Bautenschutzes (Feuchte)
nutzerun-abhänigig
Reduzierte Lüftung
Notwendige Lüftung zur Sicherstellung der hygienischen Mindestanforderung sowie des Bautenschutzes (Feuchte)
nutzerun-abhänigig
Nennlüftung
Notwendige Lüftung zur Sicherstellung der hygienischen Anforderungen sowie des Bautenschutzes (Feuchte) bei ständiger Anwesenheit der Natur
Fenster-öffnen
Fenster-öffnen
Intensivlüftung
Zeitweilig notwendige Lüftung mit erhöhtem Volumenstrom zum Abbau von Lastspitzen